

Firenze, 18 aprile 2011

ESSELUNGA S.p.a.
Via Tevere n° 3
SESTO FIORENTINO (FI)

Relazione Tecnica

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
relativa alla realizzazione di nuovo Centro Direzionale
presso area "ex Pratalia" a Prato -

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>	3
<i>DEFINIZIONI</i>	3
<i>DESCRIZIONE DELL'AREA</i>	4
<i>LIMITI DI RIFERIMENTO</i>	5
<i>CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ACUSTICO ATTUALE</i>	6
<i>PUNTI DI MISURA</i>	6
<i>TEMPO DI RIFERIMENTO, OSSERVAZIONE E MISURA</i>	6
<i>MODALITÀ' DEI RILIEVI</i>	6
<i>STRUMENTAZIONE UTILIZZATA</i>	7
<i>RILIEVI STRUMENTALI</i>	7
<i>DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE</i>	10
<i>PREVISIONE DEI LIVELLI SONORI</i>	11
<i>CONCLUSIONI</i>	11
<i>ALLEGATO 1: ESTRATTO DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</i>	12
<i>ALLEGATO 3 : IPOTESI DI POSIZIONAMENTO IMPIANTI IN COPERTURA</i>	14
<i>ALLEGATO 4 : MODELLO DI CALCOLO – EMISSIONE SONORA</i>	15
<i>ALLEGATO 5 : ESTRATTO DEI CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE</i>	17

PREMESSA

La presente relazione tecnica costituisce una *Valutazione previsionale di Impatto Acustico* relativa alla realizzazione di un nuovo *Centro Direzionale* all'interno del Piano di Recupero dell'Area "ex Pratilia" a Prato.

La valutazione si basa su dati e informazioni fornite dal Committente e sulla base di rilievi fonometrici del *rumore residuo* della zona, effettuati dallo scrivente Ing. Matteo Raffaelli (*Tecnico Competente in Acustica Ambientale, iscritto n°13 dell'Elenco della Provincia di Firenze*).

La relazione documenta la situazione attuale dell'inquinamento acustico, e valuta la compatibilità acustica del nuovo insediamento con i limiti di rumorosità vigenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione è stata eseguita con riferimento alle seguenti norme:

- "Legge quadro inquinamento acustico" n.447 26/10/1995,
- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
- D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento dell'inquinamento acustico",
- Legge Regionale n°89 del 1/12/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- Delibera della Giunta Regionale n°788 del 13/7/1999 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art.12, comma 2 e 3 della Legge regionale n°89/98",
- Delibera della Giunta Regionale n°77-2000,
- Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prato.

DEFINIZIONI

Livello di rumore ambientale - La

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale e' costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello di rumore residuo - Lr

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello differenziale di rumore – Ld

È la differenza tra il livello di rumore ambientale (*La*) e quello di rumore residuo (*Lr*).

Valore limite assoluto di immissione

È il valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme di tutte le sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore.

Valore limite assoluto di emissione

È il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità del ricettore.

DESCRIZIONE DELL'AREA

Il Piano di Recupero prevede la demolizione del vecchio edificio commerciale (*ex Pratilia*) e dell'autorimessa adiacente, e la costruzione di un nuovo edificio direzionale e di un Centro Commerciale. L'area di insediamento è quella ricompresa tra Via E.Torricelli, Via Fiorentina, e Via B.Franklin a Prato.

Trattasi di una zona caratterizzata da un elevato traffico stradale di attraversamento, posta in prossimità della declassata (Viale L. da Vinci) – vedi mappa allegata .



LIMITI DI RIFERIMENTO

Nel Comune di Prato è in vigore il *Piano Comunale di Classificazione Acustica* del territorio ai sensi della Legge n.447/95 art.6 com.1,a, che fissa i limiti per le sorgenti sonore fisse.

La zona dove è in progetto la realizzazione dell'inseadimento è inserita in «*Classe IV - Aree di intensa attività umana*» di cui al D.P.C.M. 14/11/97, come risulta dalla cartografia allegata. I ricettori (abitazioni) si trovano anch'essi in *Classe IV*, ad esclusione delle abitazioni a sud-ovest di Via B.Franklin che invece sono poste in *Classe III*. I limiti acustici vigenti nell'area sono i seguenti :

- LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE

Valori limite di emissione – Leq dB(A) – (art. 2 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione di uso del territorio	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)
I- Aree particolarmente protette	45	35
II- Aree prevalentemente residenziali	50	40
III- Aree di tipo misto	55	45
IV- Aree di intensa attività umana	60	50
V- Aree prevalentemente industriali	65	55
VI- Aree esclusivamente industriali	65	65

- LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Valori limite assoluti di immissione – Leq dB(A) – (art. 3 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione di uso del territorio	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (06-22)	Notturmo (22-06)
I- Aree particolarmente protette	50	40
II- Aree prevalentemente residenziali	55	45
III- Aree di tipo misto	60	50
IV- Aree di intensa attività umana	65	55
V- Aree prevalentemente industriali	70	60
VI- Aree esclusivamente industriali	70	70

- LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

Il limite differenziale si applica esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi e vale 5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno.

Tale limite non si applica se il Rumore Ambientale è inferiore ai seguenti valori :

- periodo diurno, a 50 dBA misurati a finestre aperte e a 35 dBA misurati a finestre chiuse,
- periodo notturno, a 40 dBA misurati a finestre aperte e a 25 dBA misurati a finestre chiuse.

CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO ACUSTICO ATTUALE

Al fine di disporre di una caratterizzazione dell'ambiente sonoro attuale è stata svolta una campagna di rilievi fonometrici del *rumore residuo* della zona. Nei paragrafi seguenti si riporta l'esito di tale monitoraggio.

PUNTI DI MISURA

I rilievi strumentali sono stati effettuati in n°2 punti di misura significativi, riportati in planimetria con le sigle P1 e P2 .

TEMPO DI RIFERIMENTO, OSSERVAZIONE E MISURA

I monitoraggi sono stati effettuati nei giorni 21-22-23 maggio 2010.

Ogni misura ha avuto una durata di oltre 24 ore, in modo da rilevare la rumorosità residua sia del periodo di riferimento diurno sia di quello notturno.

MODALITÀ' DEI RILIEVI

Le misure sono state effettuate in automatico, senza l'operatore, con il fonometro impostato per acquisire il valore del livello sonoro (Leq) ogni minuto. Il microfono è stato posizionato ad una altezza di circa 8m.

Il livello di rumore è stato misurato in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/03/98, ed in particolare:

- il microfono è stato dotato di un cavo di prolunga e della cuffia antivento,
- i valori di Leq (A) sono stati arrotondati a 0.5 dB,
- è stata effettuata l'analisi delle misure in bande di 1/3 di ottava al fine di individuare eventuali componenti tonali, e la presenza di rumore impulsivo.

Prima e dopo le misure è stata verificata la calibrazione dello strumento con calibratore di "classe 1"; lo scarto è risultato inferiore a 0.5 dB pertanto le misure sono da considerarsi valide.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Per eseguire le misure fonometriche è stata utilizzata una catena di misura che si compone dei seguenti elementi :

- **Fonometro integratore di precisione, marca "01dB" modello "BLUE Solo 01"**
matricola n°60253, con certificato di taratura S.I.T. del 5/2/2009,
conforme ai requisiti della classe 1 delle norme IEC 651-EN 60651 e IEC 804-EN 60804;
- **Fonometro integratore di precisione, marca "01dB" modello "Solo"**
matricola n°11980, con certificato di taratura S.I.T. del 22/9/2009,
conforme ai requisiti della classe 1 delle norme IEC 651-EN 60651 e IEC 804-EN 60804;
- **Calibratore acustico marca "01dB" modello "CAL 21"**
matricola n°51031275, con certificato di taratura S.I.T. del 5/2/2009,
conforme ai requisiti della classe 1 della norma IEC 942/1998

In allegato si riporta una copia di un estratto dai certificati di taratura sopra citati.


RILIEVI STRUMENTALI

Nelle tabelle seguenti si riportano i valori dei livelli medi orari, ed il livello giornaliero diurno e notturno, del *rumore residuo* della zona calcolato a partire dai dati di Leq acquisiti ogni minuto, sull'arco delle 24 ore.

Misura n°1 – punto di misura P1 (microfono h = 4 m)


Giorno	Fascia oraria	Livello sonoro medio Leq (dBA)
21-5-2010	15-16	65,9
21-5-2010	16-17	64
21-5-2010	17-18	63,5
21-5-2010	18-19	62,1
21-5-2010	19-20	62,1
21-5-2010	20-21	61,1
21-5-2010	21-22	59,3
21-5-2010	22-23	59,4
21-5-2010	23-24	57,9
22-5-2010	00-01	56,1
22-5-2010	01-02	54,6
22-5-2010	02-03	54,1
22-5-2010	03-04	55,7
22-5-2010	04-05	58,8
22-5-2010	05-06	61,1
22-5-2010	06-07	62,3
22-5-2010	07-08	62,2
22-5-2010	08-09	62
22-5-2010	09-10	63
22-5-2010	10-11	65,7
22-5-2010	11-12	61,4
22-5-2010	12-13	61,1
22-5-2010	13-14	63
22-5-2010	14-15	64,9
Leq diurno		63,1
Leq notturno		52,6

- *Misura del Livello di Rumore Residuo - Punto di misura P1* -

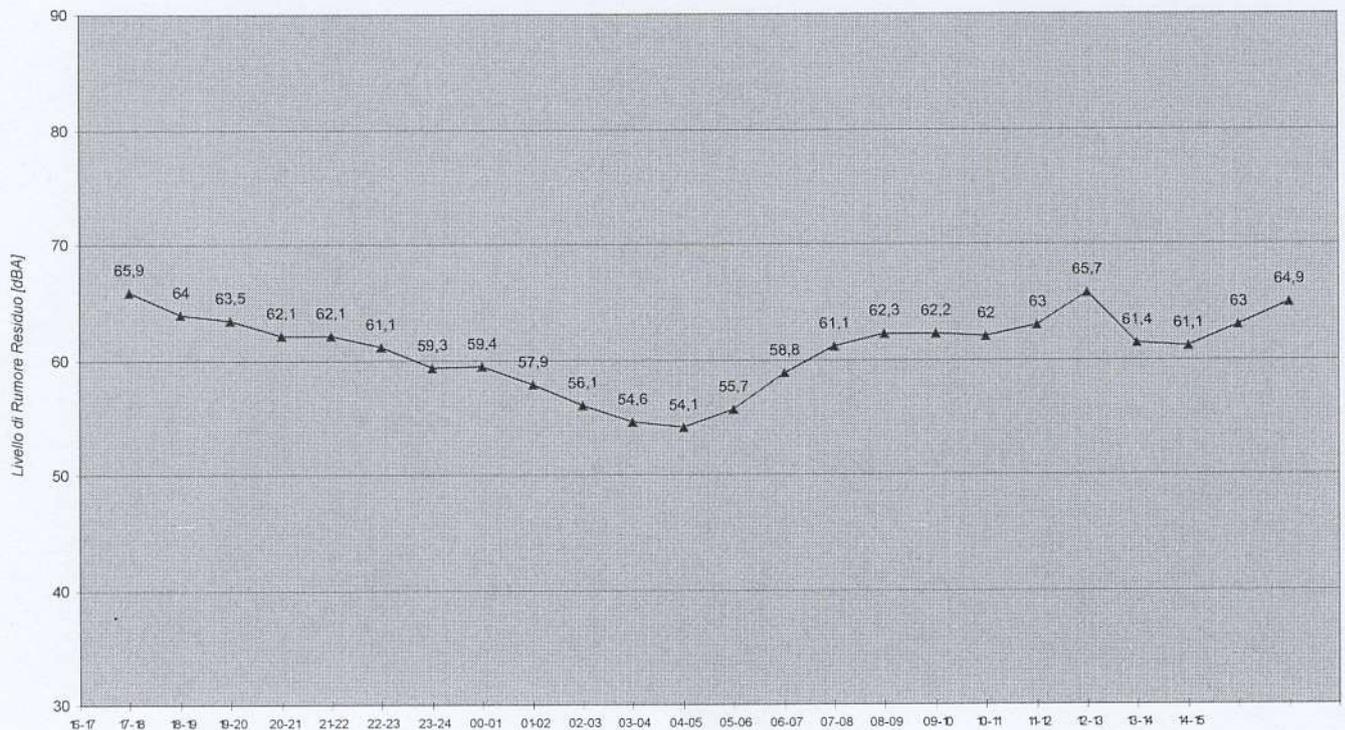

Misura n°2 – punto di misura P2 (microfono h = 4 m)

Giorno	Fascia oraria	Livello sonoro medio Leq (dBA)
21-5-2010	17-18	62,1
21-5-2010	18-19	62,9
21-5-2010	19-20	62,5
21-5-2010	20-21	62,3
21-5-2010	21-22	60,3
21-5-2010	22-23	58,7
21-5-2010	23-24	57,7
22-5-2010	00-01	54,3
22-5-2010	01-02	47
22-5-2010	02-03	53,4
22-5-2010	03-04	56,2
22-5-2010	04-05	59,7
22-5-2010	05-06	59,4
22-5-2010	06-07	55,8
22-5-2010	07-08	60,3
22-5-2010	08-09	59,8
22-5-2010	09-10	56,5
22-5-2010	10-11	61,7
22-5-2010	11-12	61,1
22-5-2010	12-13	61,5
22-5-2010	13-14	59,9
22-5-2010	14-15	58,7
22-5-2010	15-16	61,9
22-5-2010	16-17	61,1
Leq diurno		60,9
Leq notturno		57,1

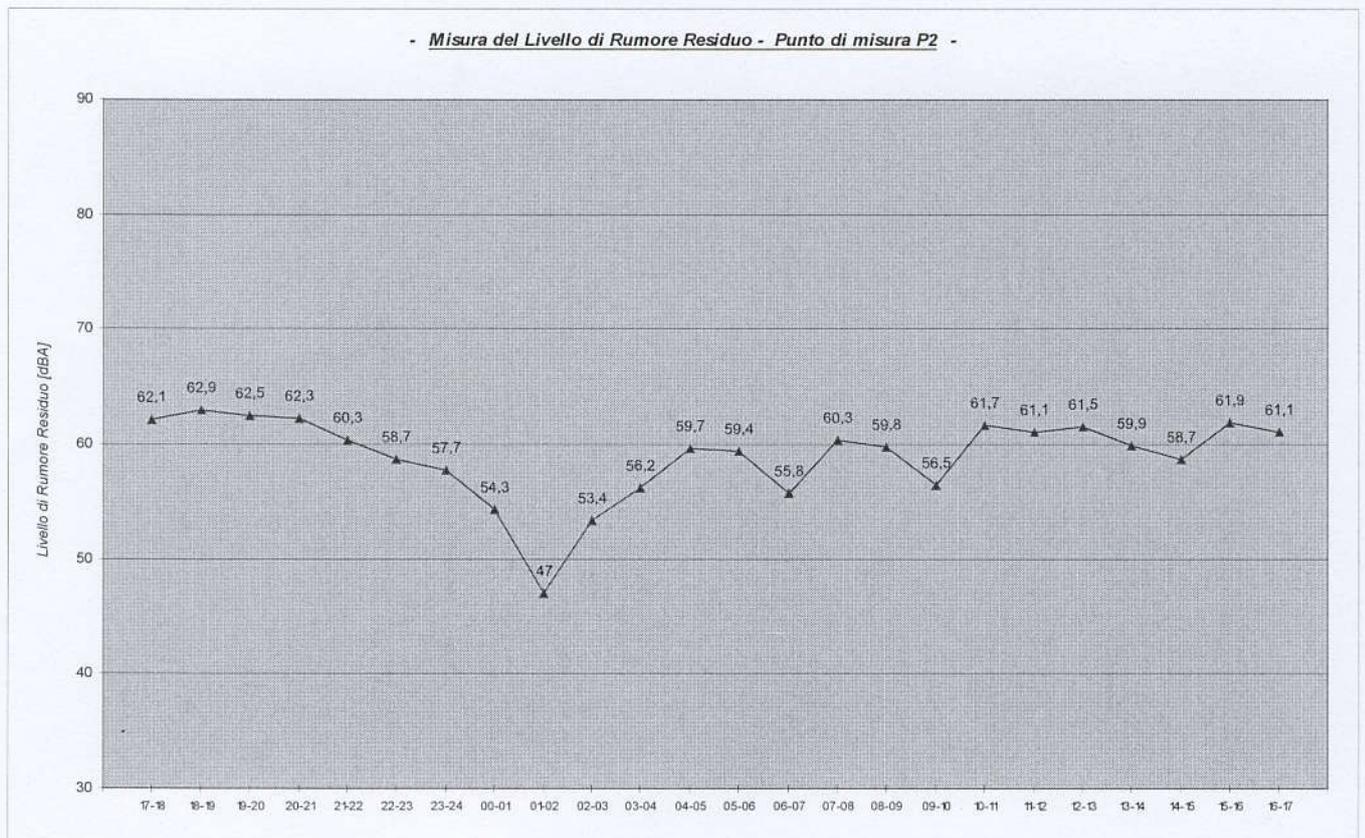

DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE

L'intervento prevede la costruzione di un edificio a torre (*Centro Direzionale*) di altezza circa 60m, con annessi parcheggi ai due piani interrati. L'edificio sarà adibito prevalentemente ad uffici, con esclusione dei piani terra-primosecondo dove saranno realizzati negozi ed attività commerciali; al 16° piano sarà realizzato un ristorante, mentre al livello 17 è prevista la realizzazione un'attività di bar.

Tutti i macchinari di servizio al *Centro Direzionale* (impianti aerazione, condizionamento, etc..) saranno installati sulla copertura dell'edificio in un'apposita terrazza impianti posta ad una quota di 59.85m. Sul perimetro della terrazza impianti sarà installata una barriera acustica perimetrale di altezza 3.0m, realizzata con pannelli fonoassorbenti/fonoisolanti con R_w minimo 30dBA.

Il progetto prevede l'installazione, sulla terrazza impianti, dei seguenti macchinari (di cui si riportano i livelli di emissione sonora, dichiarati dal fornitore) :

- [A1] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 80dBA;
- [A2.1] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 80dBA;
- [A3] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 83dBA;
- [G] Roof-Top in pompa di calore - Potenza sonora : 80dBA;
- [H1] immissione aria cucina ristorante - Potenza sonora: 80dBA;
- [H2] estrazione aria cucina ristorante - Potenza sonora: 80dBA;
- [A2.2] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 80dBA;
- [A2.3] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 80dBA;
- [A4] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 85dBA;
- [A5.1] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 81dBA;
- [A5.2] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 81dBA;
- [A6.1] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 78dBA;
- [A6.2] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 78dBA;
- [A7.1] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 80dBA;
- [A7.2] Unità esterna in pompa di calore VRV - Potenza sonora : 80dBA;

La posizione dei macchinari in copertura è indicata nella planimetria in allegato.

PREVISIONE DEI LIVELLI SONORI

Sulla base di calcoli effettuati, considerata anche la distanza delle abitazioni circostanti e l'elevato livello di *rumore residuo* misurato, è stato calcolato che le immissioni sonore prodotte saranno inferiori ai limiti massimi fissati dal *Piano Comunale di Classificazione Acustica*, ovvero :

- limiti massimi di emissione : 55dBA in orario diurno, e 45dBA in orario notturno,
- limiti massimi di immissione : 60dBA in orario diurno, e 50dBA in orario notturno.

Considerati i valori del livello di *rumore residuo* misurato, si stima che saranno rispettati anche i *limiti differenziali* di immissione.

Nell'*Allegato 4* si riporta un estratto del modello utilizzato, e le curve isofoniche con i valori di emissione sonora calcolati ad una quota di 20m di altezza.

CONCLUSIONI

Con riferimento alle misure fonometriche effettuate, e nelle condizioni di utilizzo delle sorgenti descritte, si stima che l'installazione delle sorgenti sonore presso il nuovo "*Centro Direzionale*" presso l'area *ex Pratilia* non sarà fonte di inquinamento acustico, e che le immissioni sonore prodotte saranno inferiori ai limiti di rumorosità fissati dal *Piano Comunale di Classificazione Acustica* (D.P.C.M. 14/11/97).


La posizione dei macchinari indicata, ed il livello di emissione sonora dei macchinari hanno valore prescrittivo, ma qualora per scelte di tipo tecnico dovesse mutare la posizione e la tipologia dei macchinari, la V.I.Ac. dovrà essere aggiornata.

A garanzia del rispetto dei suddetti limiti dovrà effettuarsi una verifica fonometrica finale con sorgenti in opera.

Firenze, 18 aprile 2011


Ing. jr. Matteo Raffaelli

(tecnico competente in acustica ai sensi art. 2 L. 447/98)



Ing. MATEO RAFFAELLI
Tecnico Competente in Acustica Ambientale
ai sensi Art. 2 Legge 447/98
Iscritto n° 13 dell'11/07/2001 presso il C.O.P.A. di Firenze
Abilitato con Atto L. n. 2002 del 8/2/2001

il Committente




ALLEGATO 1: estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

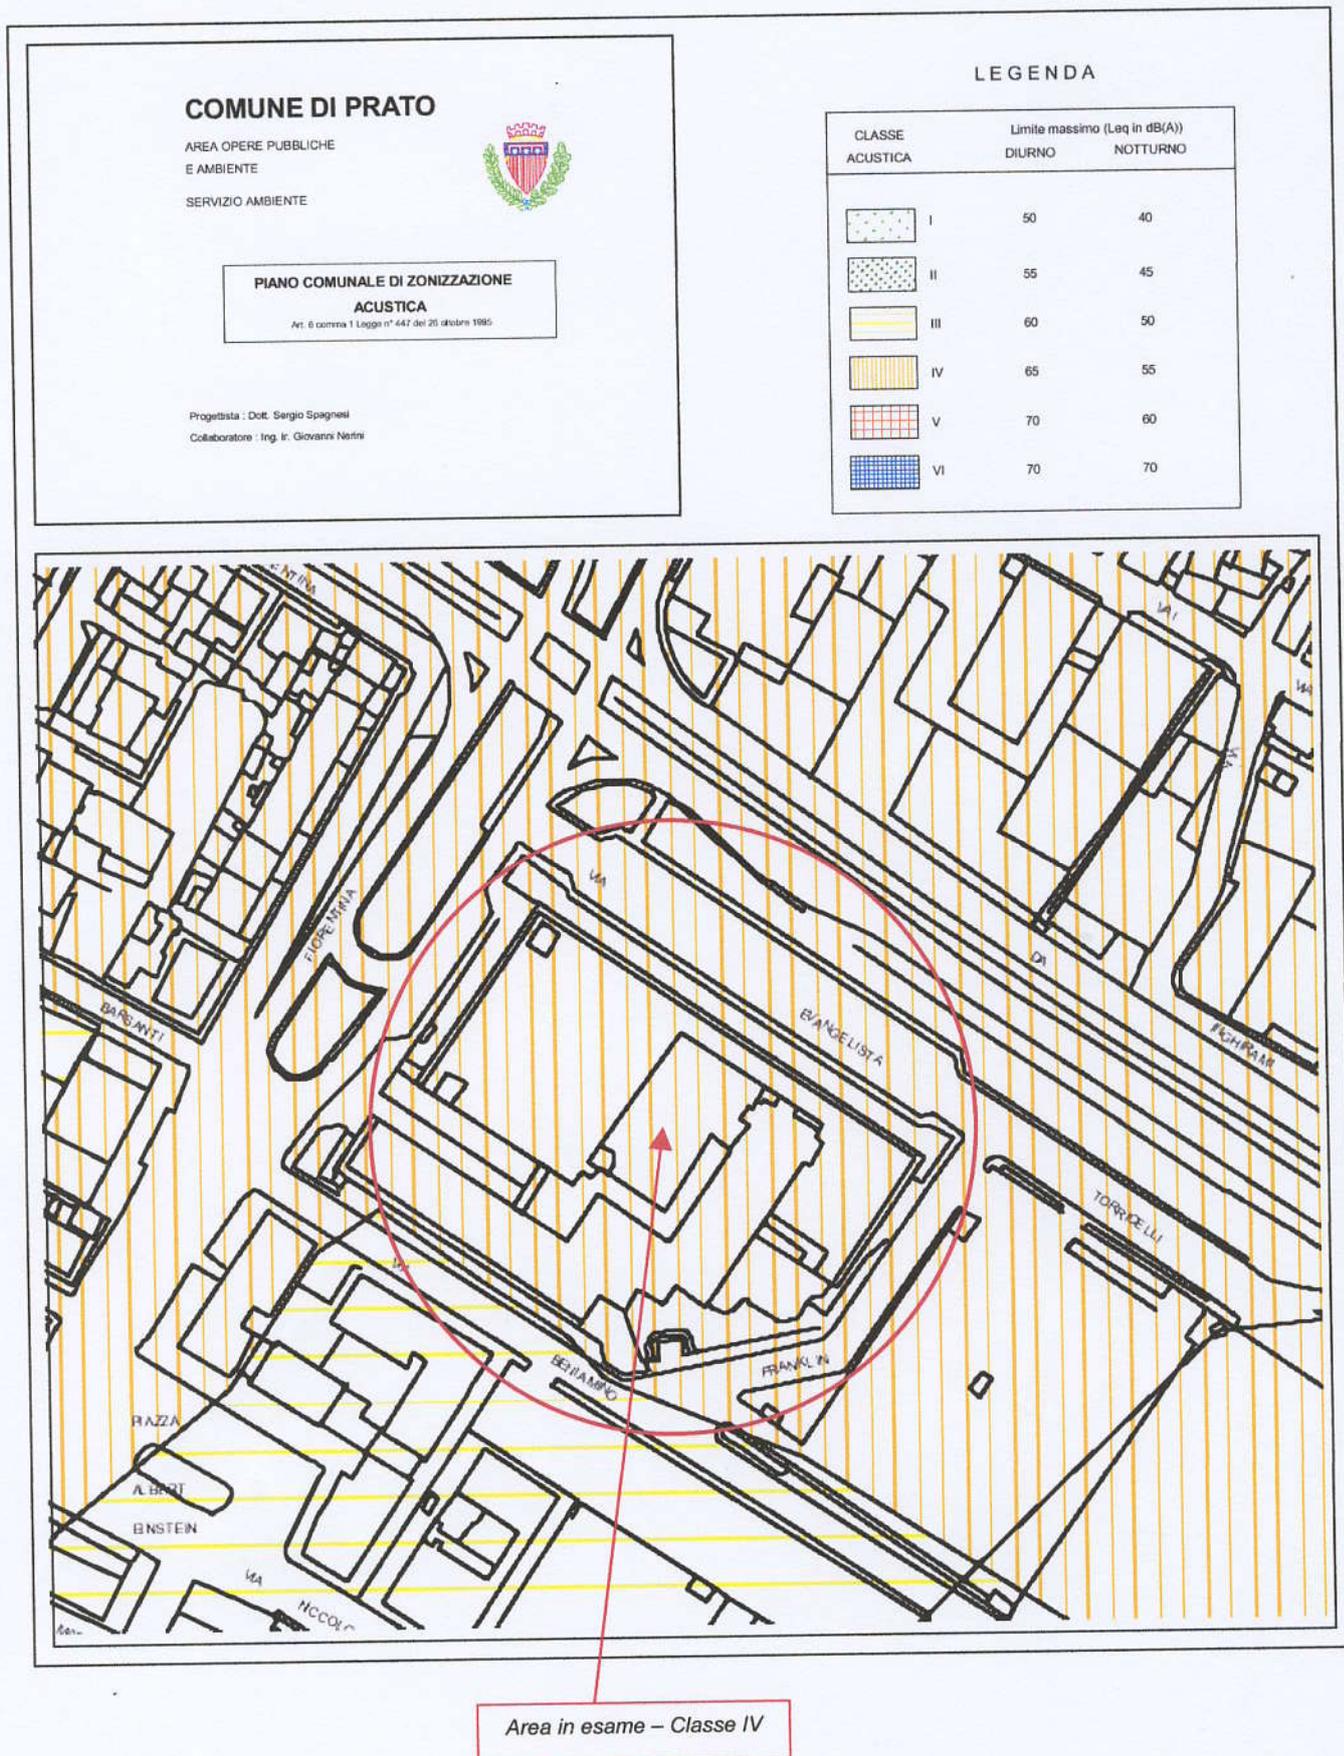


ALLEGATO 2: Posizione dei punti di misura.

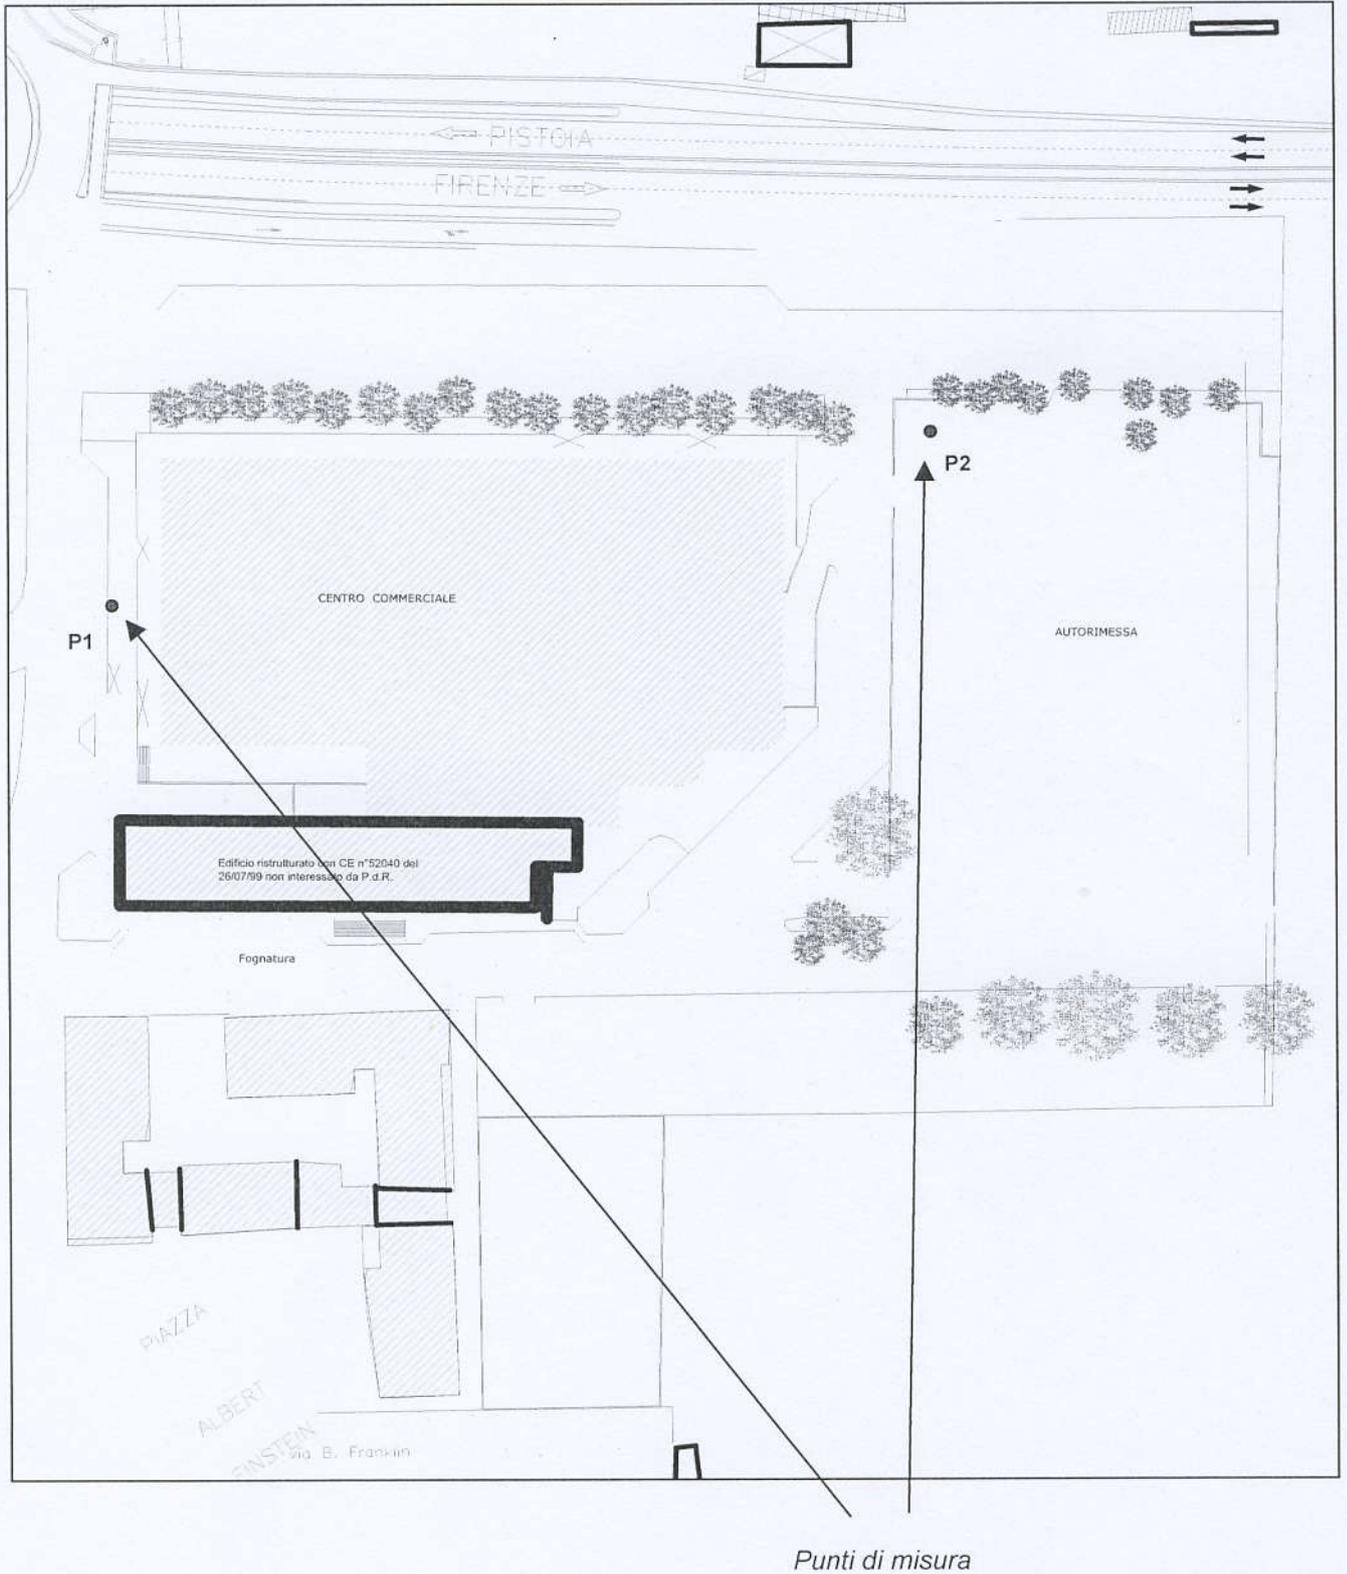

ALLEGATO 4 : modello di calcolo – emissione sonora.

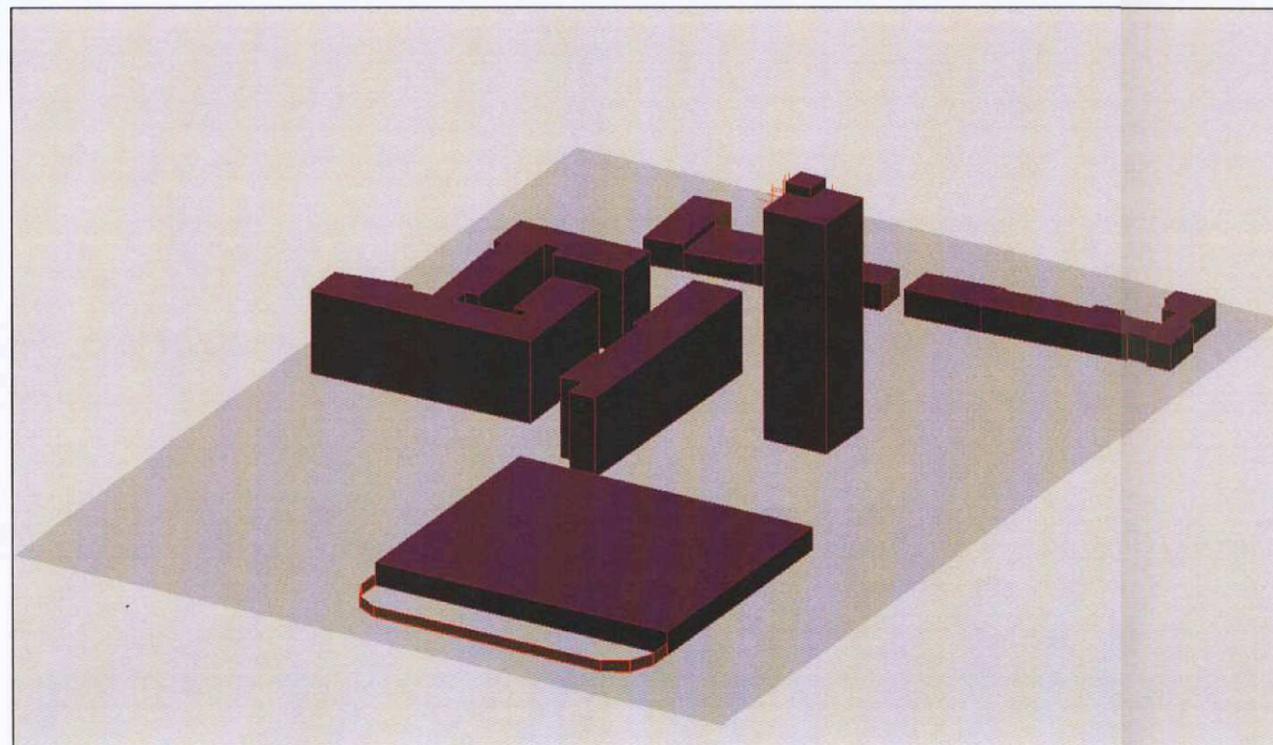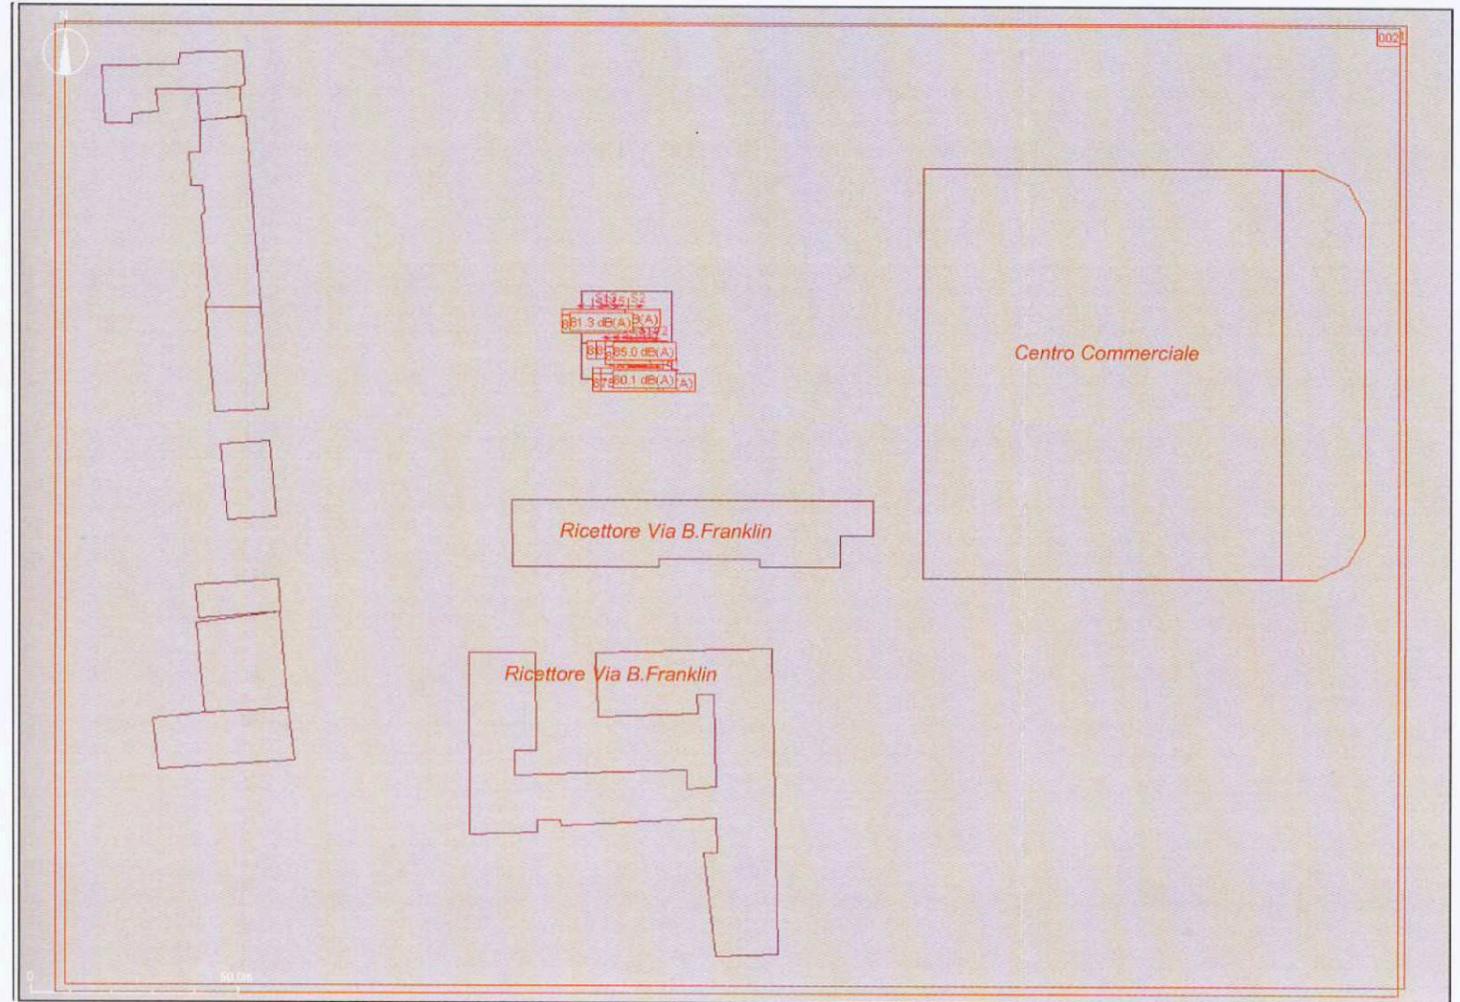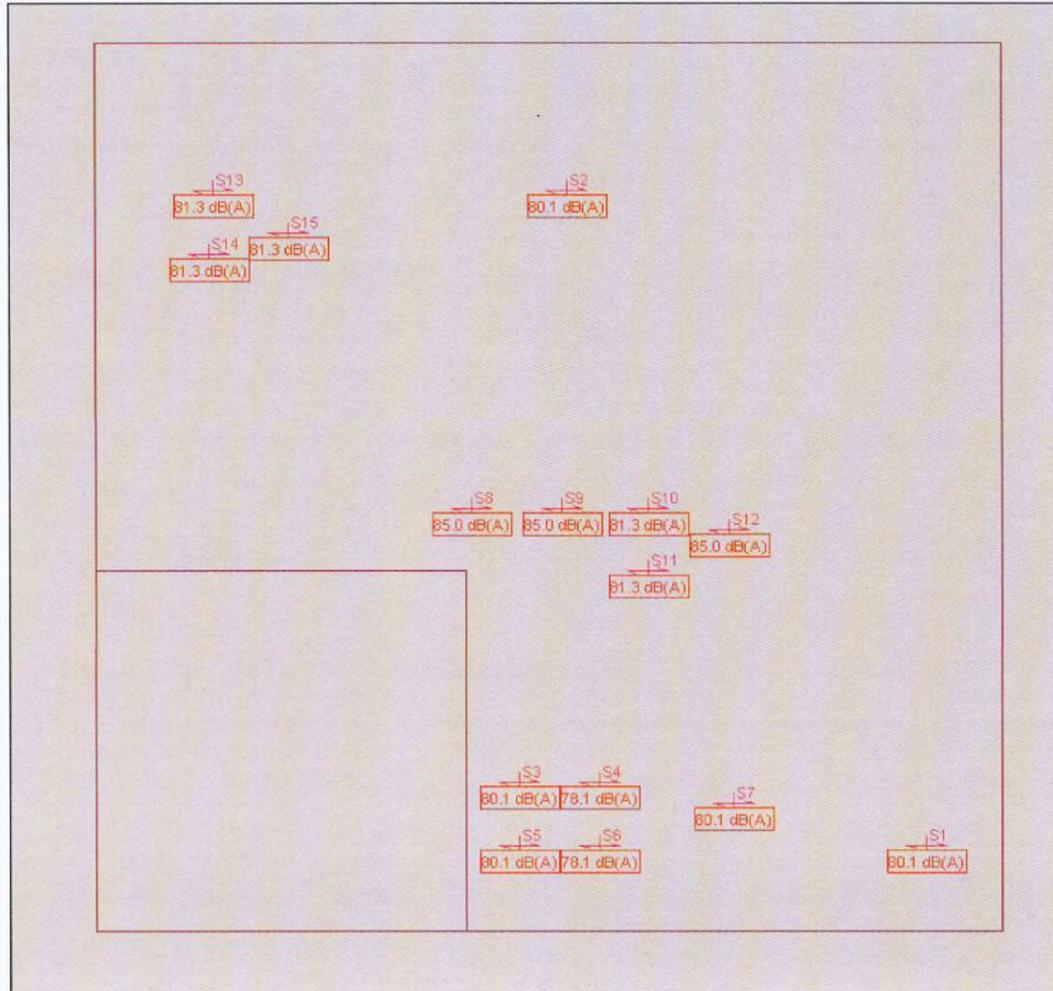

- Curve isofoniche ad una quota di 20m da terra (ultimo piano delle abitazioni).

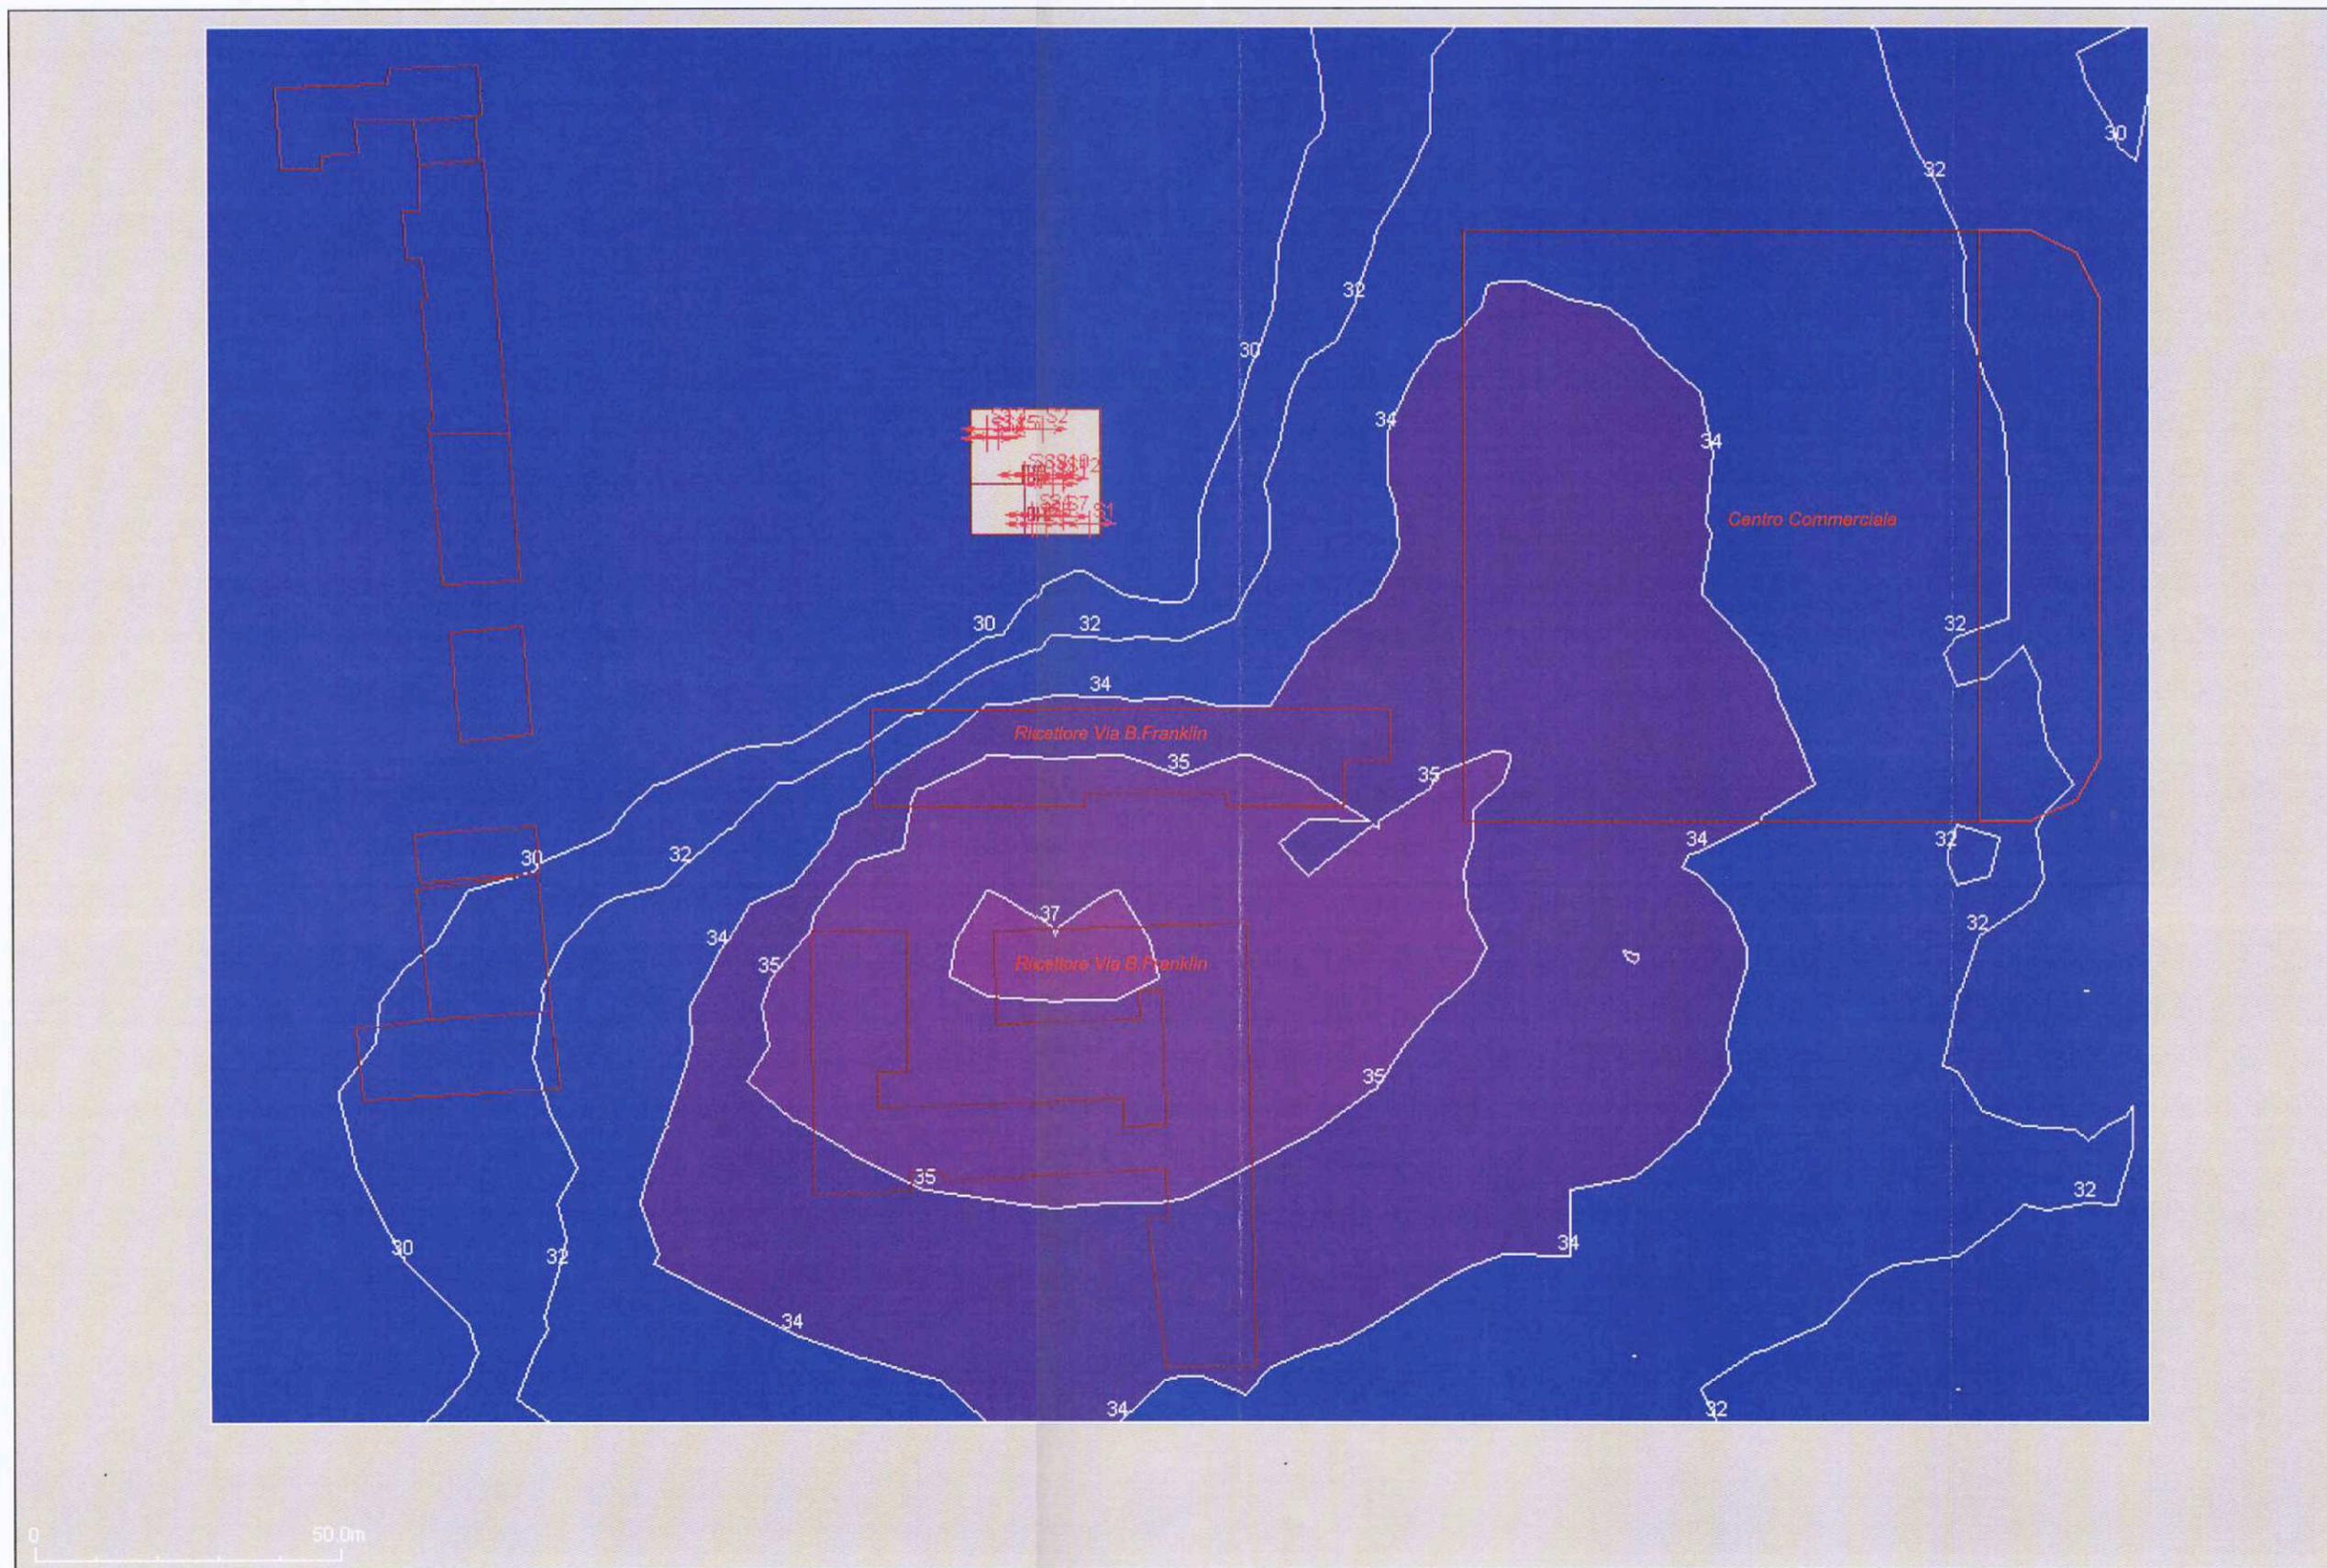

ALLEGATO 5 : Estratto dei certificati di taratura della strumentazione.

SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
Calibration Service in Italy



Il SIT è uno dei firmatari degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA - MLA ed ILAC - MRA dei certificati di taratura.
SIT is one of the signatories to the Mutual Recognition agreement EA - MLA and ILAC - MRA for the calibration certificates

CENTRO DI TARATURA N° 202
Calibration Centre No. 202



01dB Italia Srl

Via Antoniana, 278 - 35011 CAMPODARSEGO

Tel: 049 9200966 - Fax: 049 9201239

e-mail: centrosit202@01db.it

Pagina 1 di 8
Page 1 of 8

CERTIFICATO DI TARATURA N. 09-1334-FON
Certificate of Calibration No.

- Data di emissione
Date of issue **2009/02/05**

- Destinatario
Addressee **ING. MATTEO RAFFAELLI**

- Richiesta
Application

- In data
Date **2009/01/29**

- Si riferisce a
Referring to

- Oggetto
Item **FONOMETRO
INTEGRATORE**

- Costruttore
Manufacturer **01dB**

- Modello
Model **SOLO**

- Matricola
Serial number **60253**

- Data delle misure
Date of measurements **2009/02/05**

- Registro di laboratorio
Laboratory reference **1334**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento SIT N. 202 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). Il SIT garantisce le capacità di misura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation SIT No. 202 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. SIT attests the measurement capability and metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto della taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
Calibration Service in Italy



Il SIT è uno dei firmatari degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA - MLA ed ILAC - MRA dei certificati di taratura.
SIT is one of the signatories to the Mutual Recognition agreement EA - MLA and ILAC - MRA for the calibration certificates

CENTRO DI TARATURA N° 202
Calibration Centre No. 202



01dB Italia Srl

Via Antoniana, 278 - 35011 CAMPODARSEGO
Tel: 049 9200966 - Fax: 049 9201239
e-mail: centrosit202@01db.it

Pagina 1 di 3
Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA N. 09-1336-CAL
Certificate of Calibration No.

- <u>Data di emissione</u> Date of issue	2009/02/05
- Destinatario Addressee	ING. MATTEO RAFFAELLI
- Richiesta Application	
- In data Date	2009/01/29
- Si riferisce a Referring to	
- Oggetto Item	CALIBRATORE ACUSTICO
- Costruttore Manufacturer	01dB
- Modello Model	CAL21
- Matricola Serial number	51031275
- Data delle misure Date of measurements	2009/02/05
- Registro di laboratorio Laboratory reference	1336

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento SIT N. 202 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). Il SIT garantisce le capacità di misura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation SIT No. 202 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. SIT attests the measurement capability and metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto della taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

SIT

SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
Calibration Service in Italy



Il SIT è uno dei firmatari degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA - MLA ed ILAC - MRA dei certificati di taratura.
SIT is one of the signatories to the Mutual Recognition Agreement EA-MLA and ILAC for the calibration certificates.

CENTRO DI TARATURA N. 164
Calibration Centre n. 164



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA AREA VASTA TOSCANA SUD EST
U.O. Igiene Industriale - LABORATORIO AGENTI FISICI

Strada del Ruffolo - 53100 Siena - Tel 0577 536097 - Fax 0577 536754

CERTIFICATO DI TARATURA N. F0434_09
Certificate of Calibration No. F0434_09

Pagina 1 di 10
Page 1 of 10

- **Data di emissione** **22/09/2009**
date of issue

- **destinatario** **Ing. Matteo Raffaelli**
Addressee
Via Dei Turri, 27
50018 Scandicci (FI)

- **richiesta** **410**
application

- **in data** **21/09/2009**
date

Si riferisce a
referring to

- **oggetto** **Fonometro**
item

- **costruttore** **01 dB**
manufacturer

- **modello** **Solo**
model

- **matricola** **11980**
serial number

- **data delle misure** **21/09/09**
date of measurements

- **registro di laboratorio** **410**
laboratory reference

- **nome file:** **F0434_09**

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento SIT N. 164 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). Il SIT garantisce la capacità di misura le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation SIT No. 164, granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. SIT attests the measurement capability and metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They were estimated as extended uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro

Head of the Centre