



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**comune di
PRATO**
Codice Fiscale: 84006890481

Progetto :

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PISCINA COMUNALE "GALILEI " -
Via G. Marradi, 3**

CUP: C37H21001500001

Fase:

PROGETTO ESECUTIVO

Servizio: **Edilizia Scolastica e Sportiva**

Dirigente del Servizio: **Arch. Laura Magni**

Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Stefano Daddi**

Progettisti:

*Progetto
Impianti:*

STUDIO ING. GHERARDO MONTANO
Via della Fortezza, 1 - 50129 Firenze
C.F. MNTGRR67M04D612T - P.IVA 02177450489

STUDIO ING. GHERARDO MONTANO

VIA DELLA FORTEZZA, 1 - 50129 FIRENZE

Elaborato: IT10 - SCHEMA IMPIANTO IDRICO MODIFICHE PISCINA

Scala:

Spazio riservato agli uffici:

Data: Dicembre 2022

SCHEMA IMPIANTO IDRICO PISCINA

N.B. I COMPONENTI NUOVI SONO RIPORTATI IN ROSSO

- - - - - NUOVE TUBAZIONI DI ASPIRAZIONE ZONA POMPE
- NUOVE TUBAZIONI DI MANDATA
- - - - - NUOVA TUBAZIONE ASPIRAZIONE BOCCHETTE LATERALI
- - - - - NUOVA TUBAZIONE ASPIRAZIONE VASCA DI COMPENSO

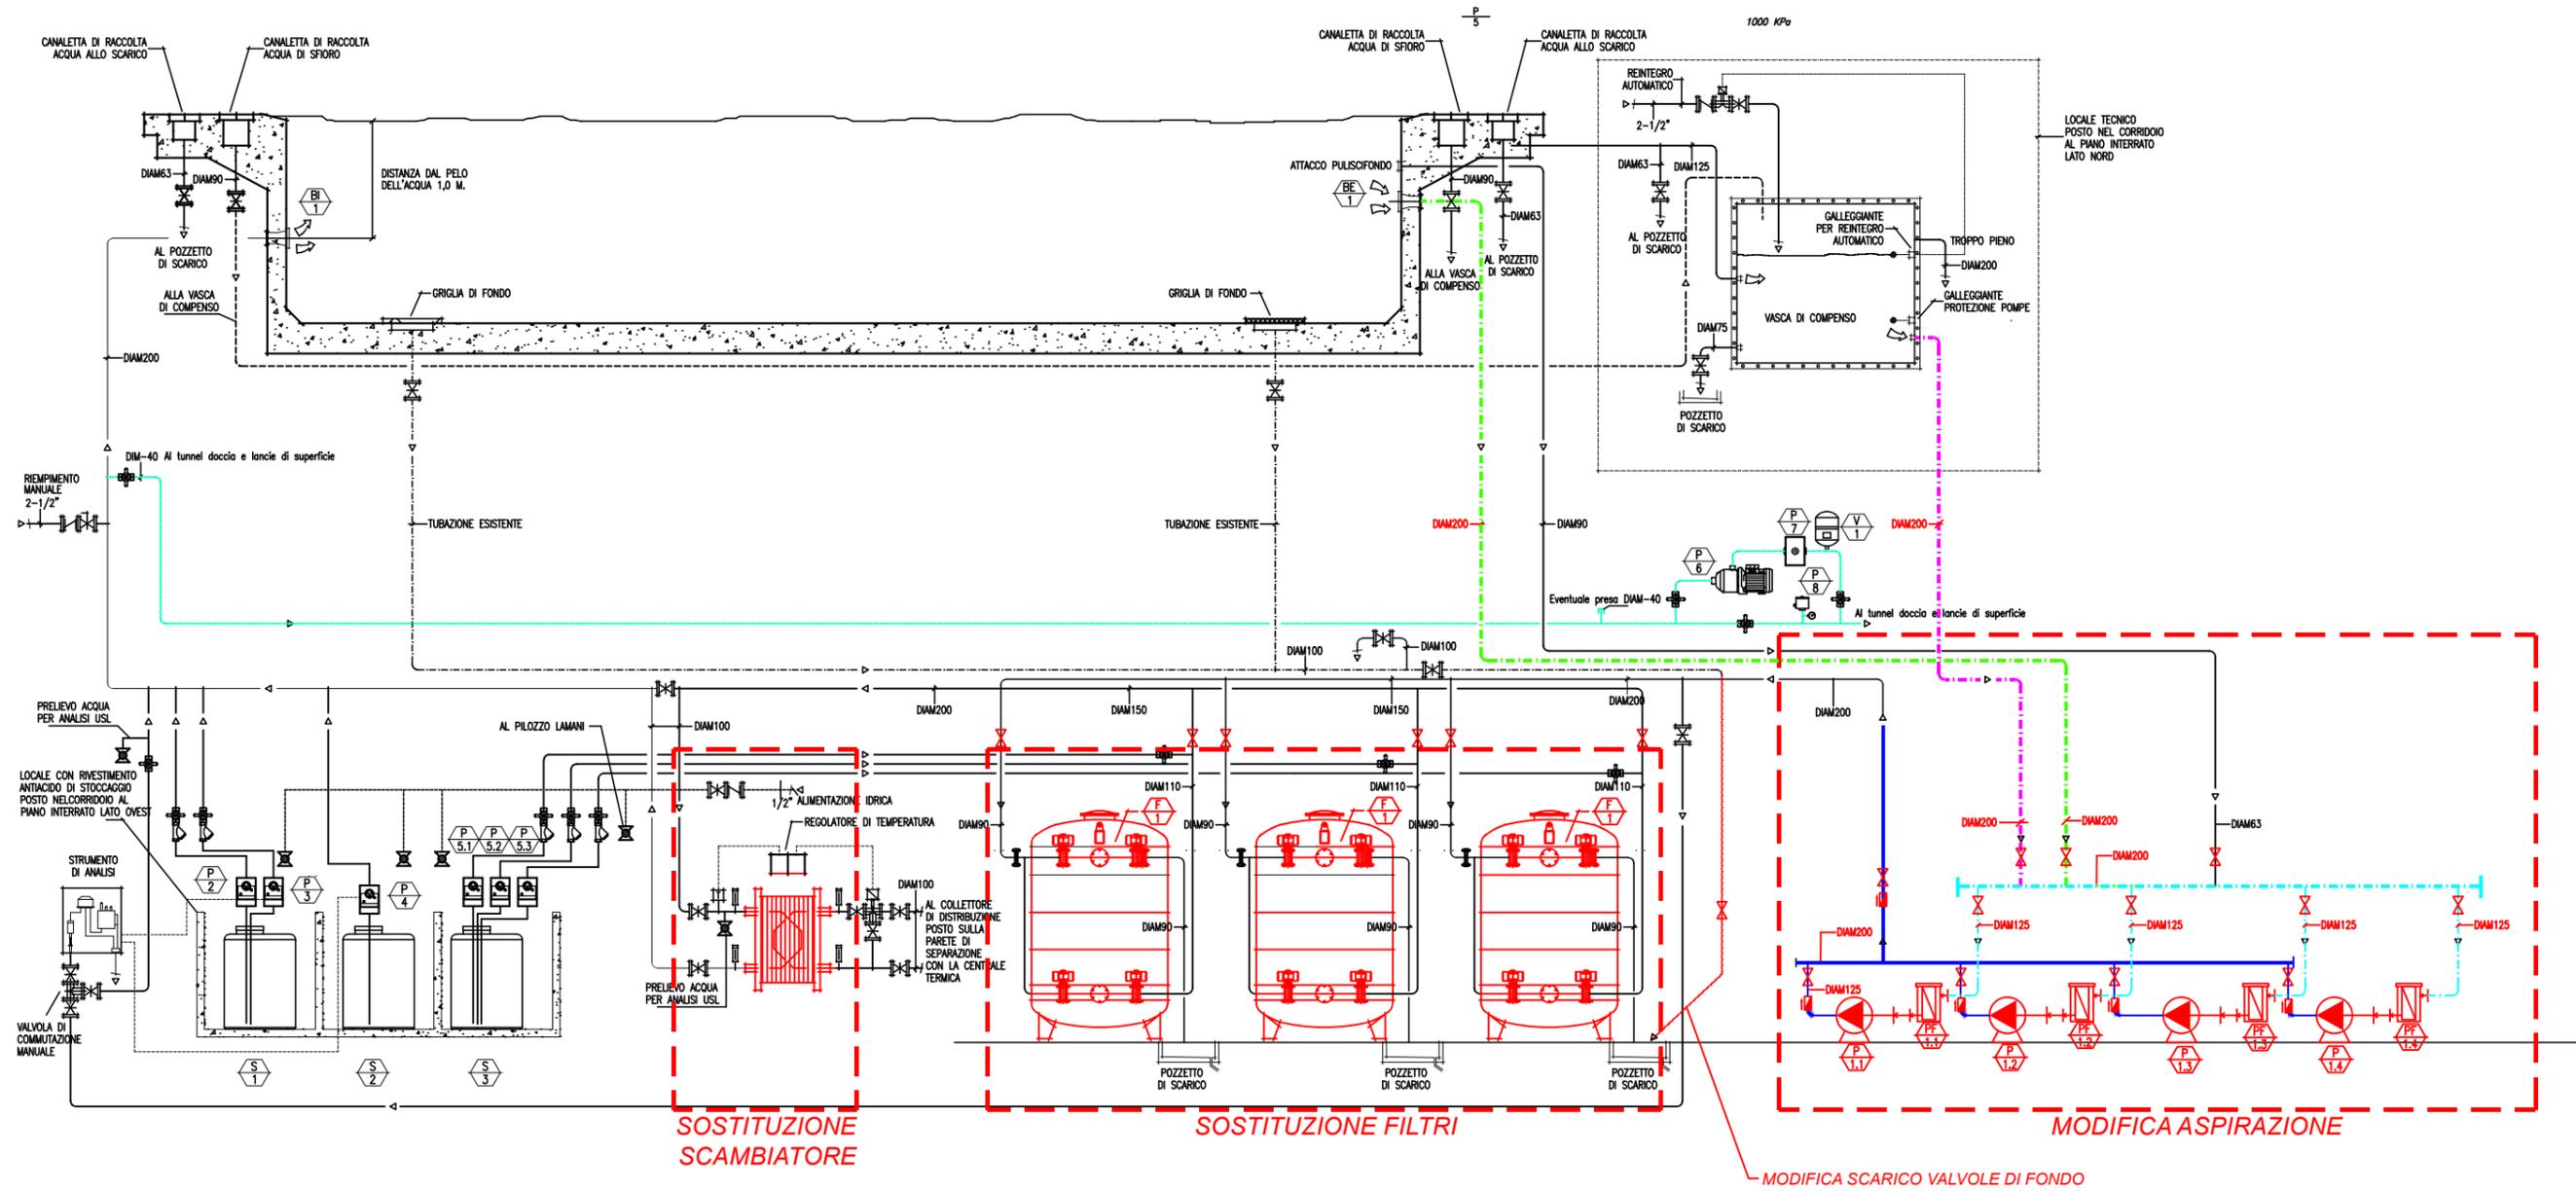


TABELLA APPARECCHIATURE			TABELLA APPARECCHIATURE			TABELLA APPARECCHIATURE			TABELLA APPARECCHIATURE		
RIF.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	RIF.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	RIF.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	RIF.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
F 1	COMPLESSO AUTOMATICO DI FILTRAZIONE	PORTATA: 56 m ³ /h	S 1	SERBATOIO DI STOCCAGGIO DISINFETTANTE	CAPACITA': 500 LITRI	P 2	POMPA DOSATRICE A PORTATA REGOLABILE CLORAZIONE DI BASE	PORTATA MAX: 27 LT/H PREVALENZA: 1000 KPa	P 6	POMPA DI SUPPRESSIONE ALIMENTAZIONE DOCCETTE	PORTATA: 4,8 m ³ /h PREVALENZA: 300 KPa
PF 1	PREFILTRO PER PARTICELLE GROSSOLANE	PORTATA: 60m ³ /h	S 2	SERBATOIO DI STOCCAGGIO PRODOTTO CORREZIONE pH	CAPACITA': 200 LITRI	P 3	POMPA DOSATRICE A PORTATA REGOLABILE CLORAZIONE DI STRUMENTAZIONE	PORTATA MAX: 15 LT/H PREVALENZA: 500 KPa	P 7	DISPOSITIVO DI REGOLAZIONE PRESSIONE COSTANTE	STAR MATIC
BI 1	BOCCHETTE DI IMMISSIONE	PORTATA: 14.000 LT/h DIAMETRO: 3"	S 3	SERBATOIO DI STOCCAGGIO FLOCCULANTE	CAPACITA': 200 LITRI	P 4	POMPA DOSATRICE A PORTATA REGOLABILE PRODOTTO CORREZIONE pH	PORTATA MAX: 9,1 LT/H PREVALENZA: 1000 KPa	V 1	VASO DI ESPANZIONE IN ACCIAIO INONX	CAPACITA' lt.24
BE 1	BOCCHETTE DI ESTRAZIONE	PORTATA: 6.700 LT/h DIAMETRO: 2-1/2"	P 1	GRUPPI ELETTROPOMPA CENTRIFUGHI DEL TIPO A BASAMENTO PER IL RICIRCOLO DELL'ACQUA	PORTATA: 56 m ³ /h PREVALENZA: 110 KPa	P 5	POMPA DOSATRICE A PORTATA REGOLABILE FLOCCULANTE	PORTATA MAX: 5,4 LT/H PREVALENZA:	P 8	PRESSOSTATO DI MASSIMA PREX MANOMETRO	TARATURA 3 BAR

Firmato da:

Montano Gherardo

codice fiscale MNTGRR67M04D612T

num.serie: 96751639531961152419450802206836257498

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 23/08/2021 al 23/08/2024